機 器 仕 様　　認定番号:PW-002-1号

型　　式		NAP6N
方　　式		圧力水槽方式(ガス加圧式)加圧送水装置
性能	吐 出 量	320L/min
	吐出圧力	0.65MPa
	放 水 量	6400L以上
圧力水槽	最高使用圧力	0.98MPa　2種圧力容器検定品
	容　　量	6.4 M^3
	内部塗装	浸透性変性エポキシ樹脂塗装
	外部塗装	錆止め+アクリルシリコン樹脂塗装(N-7.5)
加圧ガス容器	加圧ガス	N_2(窒素ガス)
	ガス容量	7000L-11本
	充填圧力	14.7MPa/35℃
配管	送 水 管	JIS G 3452 ／ SGP　50A
	試験配管	JIS G 3452 ／ SGP　40A
	補給水配管	JIS G 3452 ／ SGP　25A

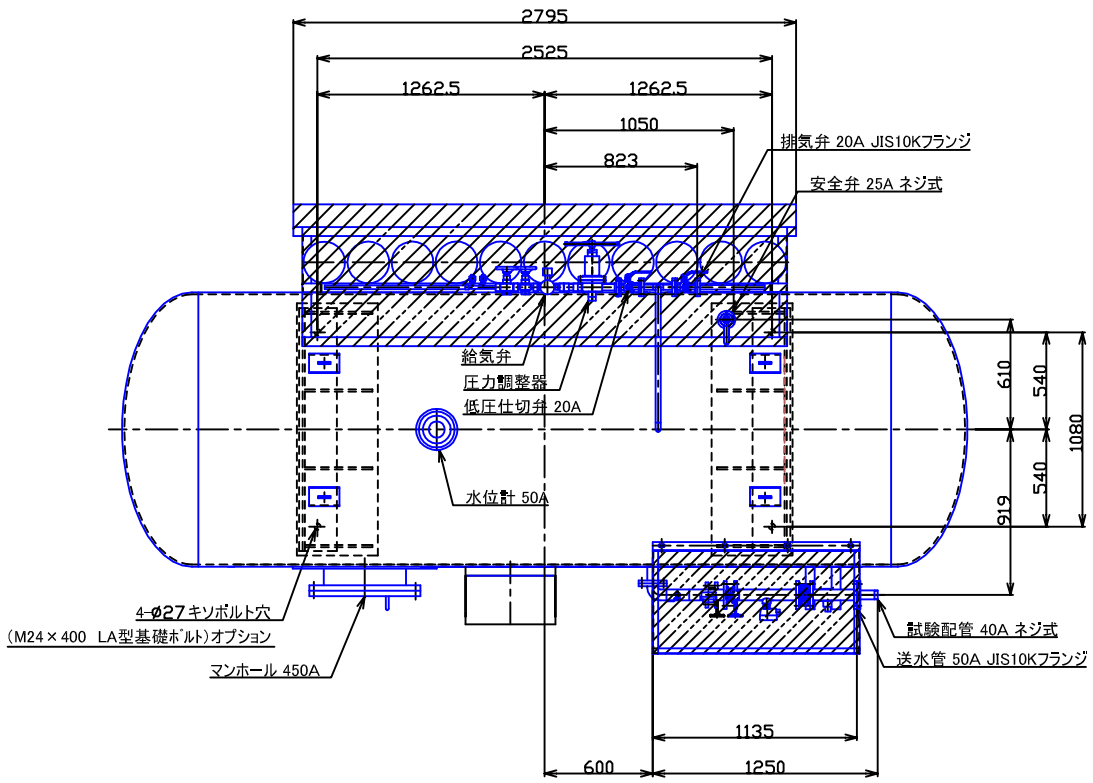

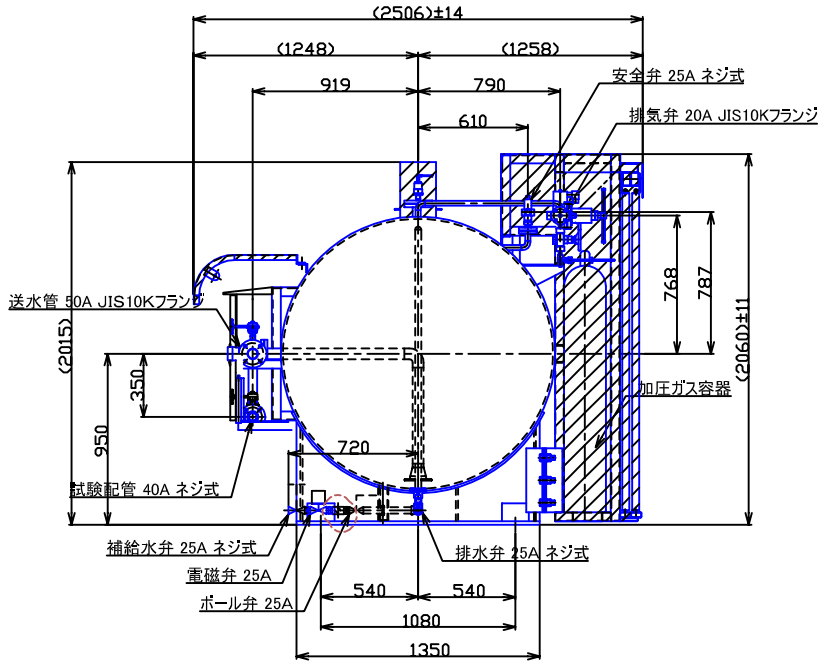

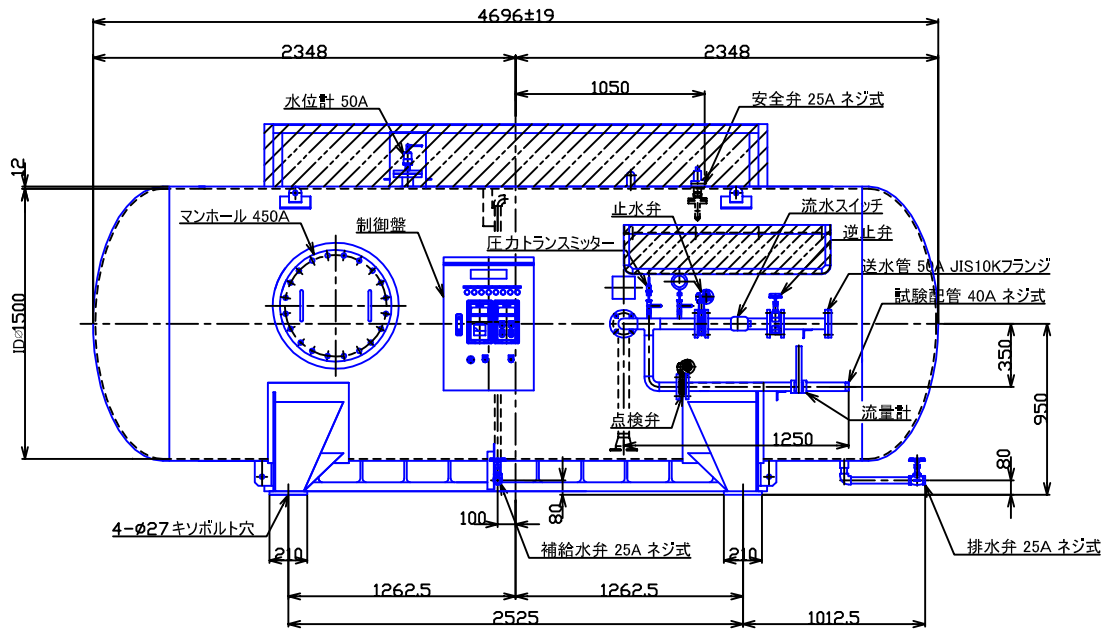

「送水管、試験配管、排水管、補給水管は、施工業者にて保温施工願います。

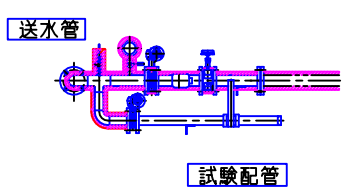

*送水管、試験配管の保温(ウレタンフォーム20mm)　配管40A,50A「無風状態において水温5℃、外気温度-7℃、凍結体積率15%としての凍結時間は、40A-18.6時間、50A-25.2時間)

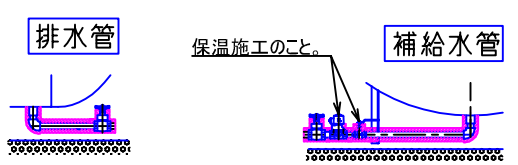

*補給水管、排水管の保温(ウレタンフォーム20mm)　配管25A「無風状態において水温5℃、外気温度-7℃、凍結体積率20%としての凍結時間　13.4時間)

概算質量　4300 kg(製品質量)　11730 kg(総質量)

NO	DESCRIPTION	MAT'L	QUANT	WEIGHT	REMARKS
1	圧力水槽	SS400	一式		

NO	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	APPROVED	SERVICE
1	2013.08.30	配管カバー長さ、補給水管ドレンロ追加、排水管延長、送水管・試験配管延長	熊谷	浅田	-

APPROVED	采女
CHECKED	上村
DRAWN	浅田
DWG.DATE	2010.11.26
SCALE	1/40

外形寸法図NO. 1-1(屋外設置型)

PROJECT: NAP6N

DWG.NO.: NAP600000-1　REV.: 1

ポエック株式会社